

Katalogový list

AFO 01.Y – AFO 01.Y.CL – AFO 01.YB – AFO 01.YB.CL

Závěsné nerezové pítko

AFO 01.Y je závěsná nerezová pitná fontánka (pítka) v bezdotykovém provedení (ovládání senzorem). Při naklonění nad senzor dojde ke spuštění vody.

Pítka má celistvý vzhled – je vyráběno z jednoho kusu materiálu, nejedná se tedy o vsazenou miskou s lemem.

Napájení je řešeno dle typového provedení na bezpečné napětí 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (**AFO 01.Y**), nebo ze 4 tužkových baterií (**AFO 01.YB**).

Materiál je dle typového provedení nerez jakosti AISI 304 (**AFO 01.Y** resp. **AFO 01.YB**), nebo z AISI 316 (**AFO 01.Y.CL** resp. **AFO 01.YB.CL**).

Senzor umístěný na pravé straně pítko reaguje na přiblížení a z trysky, umístěné ve středu misky pítko, začne tryskat voda, která tryská po dobu, kdy má uživatel hlavu v zóně snímání (max. 30 s) + nastavenou dobu (max. 4 s), čímž dojde k opláchnutí trysky.

Kompletní dodávka

- nerezová fontánka
- tryska
- senzorové ovládání, elektronika
- elektromagnetický ventil
- přípojovací hadice
- rohový ventil s filtrem
- odpadní sifon
- kotvící materiál
- přípojovací hadice



Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I).



Typová provedení

- AFO 01.Y Závěsné nerezové pítko ovládané senzorem, nerez AISI 304 - 12 V, 50 Hz
- AFO 01.Y.CL Závěsné nerezové pítko ovládané senzorem, nerez AISI 316 - 12 V, 50 Hz
- AFO 01.XB Závěsné nerezové pítko ovládané senzorem, nerez AISI 304 - 6 V (4 x AA baterie)
- AFO 01.XB.CL Závěsné nerezové pítko ovládané senzorem, nerez AISI 316 - 6 V (4 x AA baterie)

Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 - 1,0 MPa (AFO 01.Y; AFO 01.Y.CL)
0,2 - 0,8 MPa (AFO 01.YB; AFO 01.YB.CL)
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu d = 245 mm
- Celkové rozměry 280 x 340 x 302 mm
- hmotnost 4 kg
- napájecí napětí 12 V, 50 Hz (AFO 01.Y; AFO 01.Y.CL)
6 V - 4 x AA baterie (AFO 01.YB; AFO 01.YB.CL)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AFO 01.Y ; AFO 01.Y.CL)
ZAC 1/50 (max. 8 x AFO 01.Y ; AFO 01.Y.CL)
ZAC 1/36 (max. 6 x AFO 01.Y ; AFO 01.Y.CL)


Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody – G 1/2" podle schématu.
- V přívodu vody musí být použit filtr s jemným sítkem (100 mikronů) pro odstranění mechanických nečistot z vody, kterým se výrazně zvýší spolehlivost tlačného ventilu.
Poškození mechanismu z důvodu vniknutí nečistot není předmětem reklamace.
- Připraven odpad pro novodurovou flexibilní spojku d = 40 mm.
- Připraven napájecí kabel pro přívod napětí (12 V, ze zdroje ZAC - pouze pro 12V verze).

Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka jsou připojovací kóty na obrázku pouze doporučené. Přívod i odpad lze vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívodů pítka a volného prostoru v zádech.



Schéma

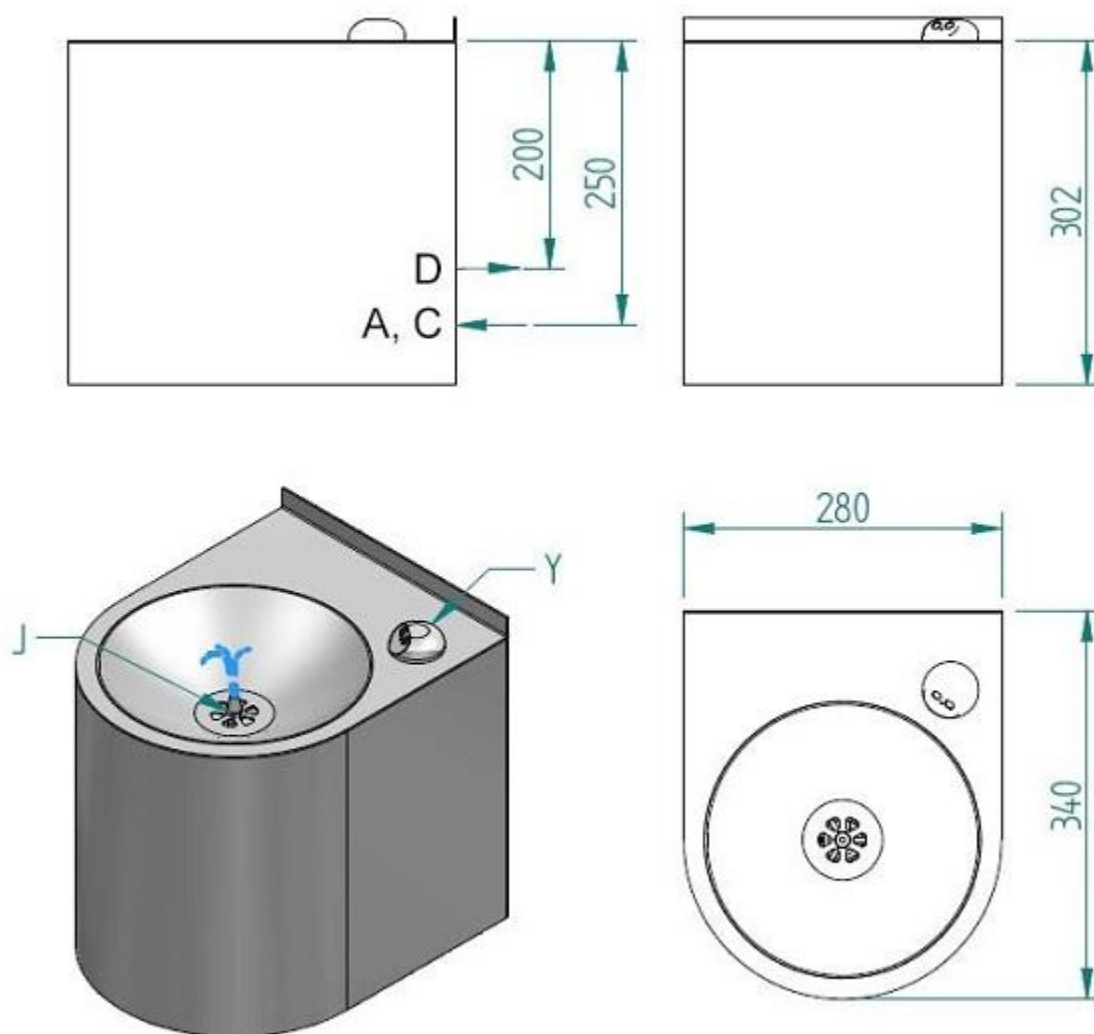

- A – přívod vody G 1/2"
- C – přívod elektřiny CYKY 2A x 1,5
- D – odpad d= 40 mm
- J – tryska
- Y – senzor